

서울, 경기, 인천, 강원지역의 각지사(점)에서 전문서비스를 제공하며,
체계적인 커리큘럼으로 업계를 선도하고 있는 여성기업입니다.

이천사동초등학교

공기정화장치 유지관리 결과보고서

1회차 | 2025.03.28

공기순환기

점검(청소) 및 필터교체(열교환소자교체)

공기청정기

점검(청소) 및 필터교체

냉난방기 공기청정기

점검(청소) 및 분해세척

공기살균기 점검(청소)

※ 유지관리 앱 인프라 구축으로 보다 정확하고 책임감 있는 관리를 만나보세요.

공기정화장치 유지관리 결과보고서

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

학교명	이천사동초등학교	회차	1회차	담당자	(주)세잎클로버_남부	점검일	2025-03-28
-----	----------	----	-----	-----	-------------	-----	------------

1 유지관리대상 제품현황

① 공기순환기

제조업체명	제품(규격모델명)	수량	비고
플랜제로	스탠드형	25	
삼성	AN080FSKLBN1	4	
삼성	AN050FSKLBN1	2	

② 공기청정기

제조업체명	제품(규격모델명)	수량	비고
삼성	AX90J9000WKD	23	
LG	AS247DWE	1	

2 유지관리서비스 실시현황

① 공기순환기

제조업체명	제품(규격모델명)	수량	유지관리현황	기기점검	비고
플랜제로	스탠드형	25	프리필터 25대*2개=50개 미디움필터 25대*1개=25개	점검청소	
삼성	AN080FSKLBN1	4	프리필터 2대*4개=8개	점검청소	
삼성	AN050FSKLBN1	2	프리필터 2대*2개=4개	점검청소	

② 공기청정기

제조업체명	제품(규격모델명)	수량	유지관리현황	기기점검	비고
삼성	AX90J9000WKD	23	헤파필터 3개*23대=69개	점검청소	
LG	AS247DWE	1	헤파필터 2개*1대=2개	점검청소	

공기순환기 점검



공기순환기 미디움 필터 점검 및 청소



공기순환기 프리 필터 청소 전



공기순환기 프리 필터 청소 후



공기순환기 급배기구 점검




공기순환기 내외부 청소




공기순환기 내외부 소독




삼성 공기청정기 헤파 필터 점검 및 청소

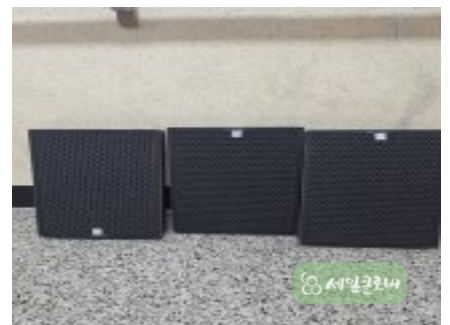

삼성 공기청정기 프리 필터 청소 전

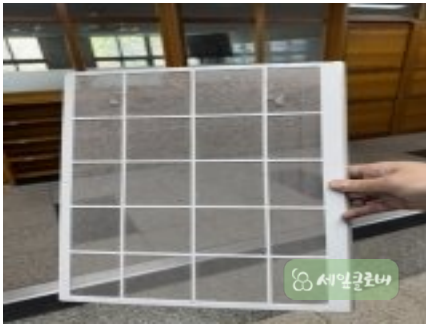


삼성 공기청정기 프리 필터 청소 후

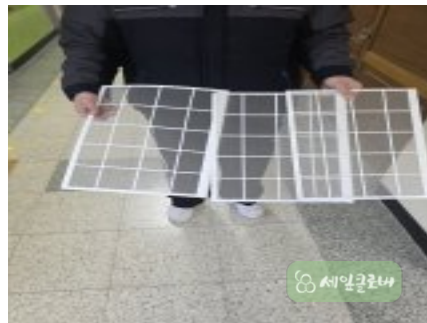

삼성 공기청정기 내외부 청소



삼성 공기청정기 내외부 소독

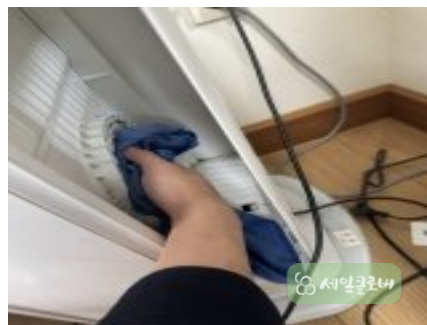


LG 공기청정기 복합 필터 점검 및 청소



LG 공기청정기 내외부 청소



LG 공기청정기 내외부 소독

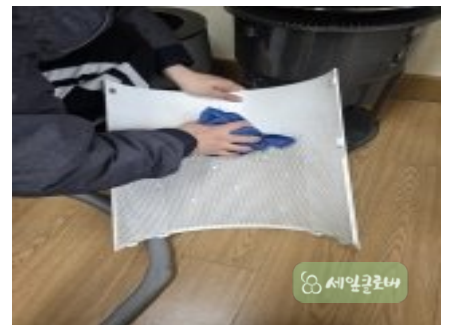

공기정화장치 작동 및 기능 점검



공기정화장치 작동 및 기능 점검 (점검표 작성)

